

Vejstrup	Varmeatlas		
	Behov MWh/år	Antal Stk.	Areal m ²
Andet	0	0	0
Biomasse	258	7	1.683
Elvarme	284	18	2.667
Fjernvarme	9	1	104
Naturgas	2.982	120	21.856
Olie	481	29	3.273
Varmepumpe	251	12	2.051
TOTAL	4.265	187	31.634
Gennemsnit	22,8		169



Fælles varmeløsninger

Scenarie 1: Fjernvarme med lokal varmeproduktion, 100 % tilslutning

Scenarie 2: Fjernvarme med lokal varmeproduktion, 80 % tilslutning

Scenarie 4: Fjernvarme med transmissionsledning til nabo værk, 100 % tilslutning

Scenarie 5: Fjernvarme med transmissionsledning til nabo værk, 80 % tilslutning

Scenarie 7: Termonet med individuel varmepumpe og fælles jordvarme, 100 % tilslutning

Individuelle løsninger

Scenarie 8: Individuelt naturgasfyr


Scenarie 9: Individuel luft/vand varmepumpe

Scenarie 10: Individuelt træpillefyr


Scenarie 11: Individuelt olieforbrændingsfyr

PlanEnergi


Varmeomkostninger 21/22-priser

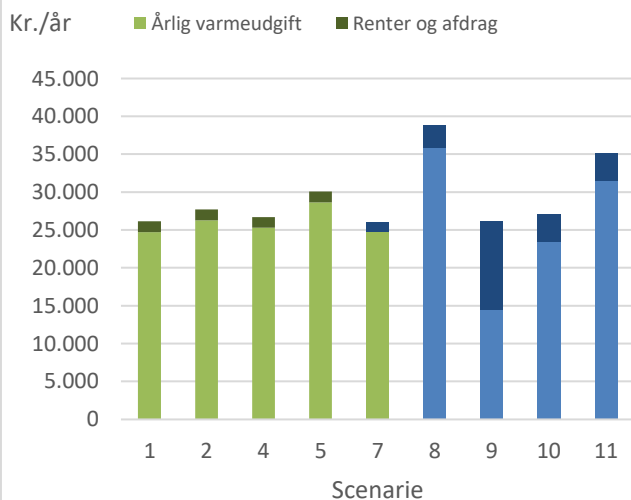

Varmeomkostninger 2030-priser

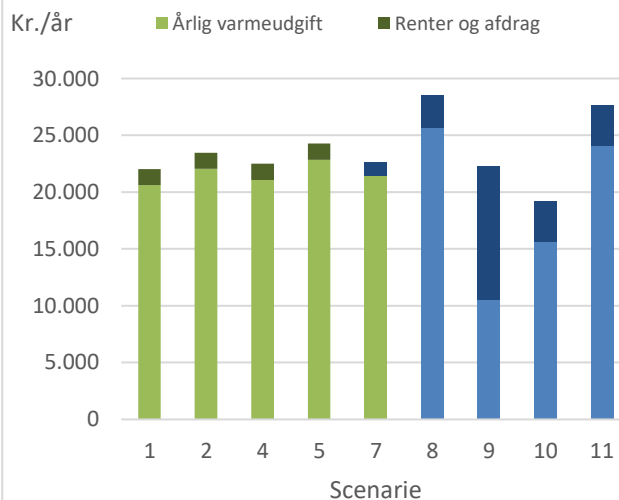

Vejledende samfundsøkonomisk nutidsværdi

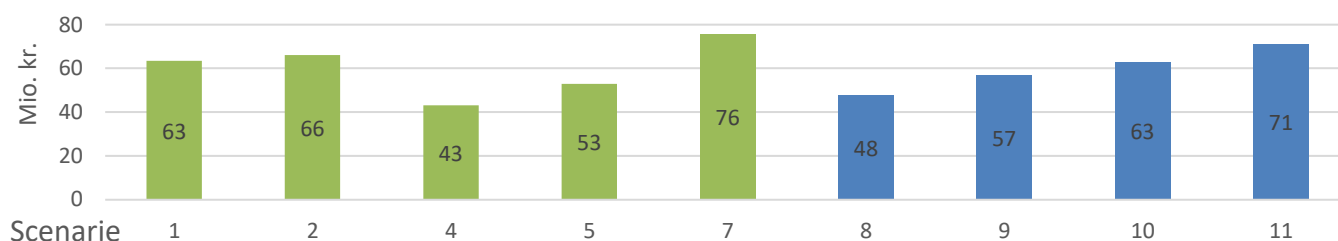

Generelle kommentarer:

Alle beregningerne er screeninger, hvor der ikke er lavet en detailprojektering, men hvor der er forsøgt at tage høje lokale forhold. Ledningsnettets er dimensioneret for området for at få så godt et datagrundlag som muligt, da længden på ledningsnettet per bygning har stor betydning for rentabiliteten i fjernvarmeløsninger. Dimensioneringen kan ikke anvendes direkte til gennemførelse af projektet.

Priserne indikerer de årlige varmeomkostninger for et gennemsnits hus (Størrelse og varmebehov) i området markeret på kortet. Områdeafgrænsningen tager udgangspunkt i at, der maksimalt må være 100 meter mellem de opvarmede bygninger. Opvarmningsformen baserer sig på oplysninger fra BBR, som desværre i nogle tilfælde ikke stemmer overens med virkeligheden. I hovedparten af scenarierne skelnes ikke mellem, hvilken opvarmningsform, der er registreret i BBR.

Den lokale fjernvarme-produktion er her antaget at være en luft-vand varmepumpe, der dækker 95 % af varmebehovet, mens en elkedel dækker de sidste 5 % og fungerer som spids- og reservelastkedel. Fjernvarmenettet er anlagt med serie 3 rør, for at minimere ledningstab.

Termonettet er her defineret som et kollektivt jordvarmeanlæg, hvor de enkelte bygninger har en varmepumpe forbundet til fælles jordvarmeslanger. Der er ikke taget stilling til ejergrænser, men prisen er baseret på produktionsomkostningerne og afskrivninger af anlæg, samt renter. Alle omkostninger er her antaget at være fælles. Der er en forbruger betaling for en tilslutnings installation på niveau med fjernvarmeløsningerne. Der skal anvendes jordarealer til jordvarmeslager, evt. køb eller leje af areal indgår ikke i beregningerne. Der er forsat stor usikkerhed omkring både lånemuligheder, lovgivning og omkostninger for termonet.

Der er sammenholdt med individuelle anlæg, som vurderes at være de mest oplagte alternativer. Bemærk, at der for varmepumpen er forudsat en fremløbstemperatur på 55 grader. Der er anvendt en rente på 2 % for kollektive lån (Kommunekredit) og 5 % på forbrugslån. Der er regnet med en løbetid, svarende til den forventede levetid, dog max 30 år.

Særligt for Vejstrup:

I screeningen er der regnet på at fjernvarmeforsyning i Vejstrup kan ske via en ca. 1,4 km transmissionsledning fra Skårup Fjernvarme eller ved etablering af en lokal produktion. Varme fra Skårup Fjernvarme er imidlertid ikke aktuelt, da Skårup ikke har produktion til rådighed til også at forsyne Vejstrup (og Oure).

Oure og Vejstrup er velegnede til fjernvarme og der er ca. 500 m mellem dem. Der er flere storforbrugere i byerne samt en virksomhed med overskudsvarme, så det vil være oplagt at lave fjernvarme. Ledningsnettet kan optimeres ift. det viste på kortet og det vil give et bedre fjernvarmeprojekt. Termonet kunne også være en løsning.